


Serie ONE

Amplificadores con filtros programables

Instalación y configuración del equipo

La pantalla LCD y el botón es todo lo que se necesita para configurar el equipo. Siga los pasos de abajo indicados para instalar el equipo.

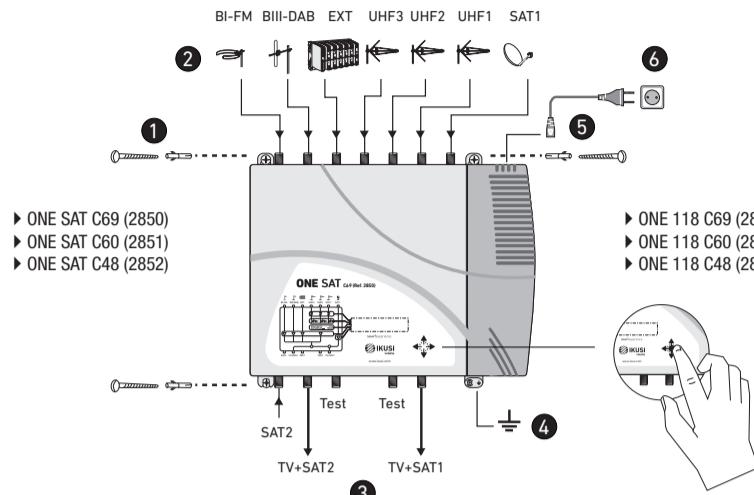

Montaje

- 1.- Montar y apretar los tornillos y tacos que sujetan el equipo a la pared.
- 2.- Conectar los cables coaxiales de entrada y salida al equipo (!).

Conexión de alimentación eléctrica

- 4.- Conectar el cable de tierra.
- 5.- Conectar la base del cable de red al conector de red del equipo.
- 6.- Conectar la toma del cable de red a la toma de corriente eléctrica.


Configuración del equipo

- Movimiento vertical del botón**
En los menús y submenús, mover el botón arriba o abajo permite navegar hacia arriba o hacia abajo posición a posición.
En los ajustes, mover el botón arriba o abajo permite modificar valores posición a posición.
Para navegar o modificar valores más rápido, mantener el botón en la posición arriba o abajo.
- Movimiento horizontal del botón**
En los menús y submenús, mover el botón a izquierda o derecha, permite seleccionar o retroceder posición a posición.
En los ajustes, mover el botón a izquierda o derecha permite navegar, seleccionar o retroceder posición a posición.
Para navegar más rápido, mantener el botón en la posición izquierda o derecha.
- Pulsar botón**
En los menús, permite seleccionar el submenú.
En los submenús, permite seleccionar el ajuste.
En los ajustes, permite seleccionar el valor del parámetro.

Programmable multichannel amplifiers

Equipment installation and configuration


Only the LCD screen and the button are required to configure the equipment. Follow the steps below to install the equipment.

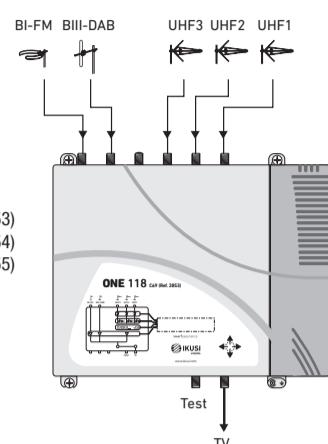

Centrale d'amplification programmable

Installation et configuration de l'équipement


Seuls l'écran LCD et la touche sont nécessaires pour configurer l'équipement. Suivez les étapes indiquées ci-dessous pour installer l'équipement.

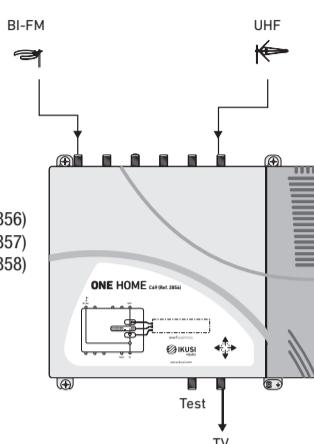

Amplificadores con filtri programmabili

Installazione e configurazione dell'apparecchiatura

Per configurare l'apparecchiatura sono sufficiente lo schermo LCD e il pulsante. Procedere come indicato di seguito per installare l'apparecchiatura.

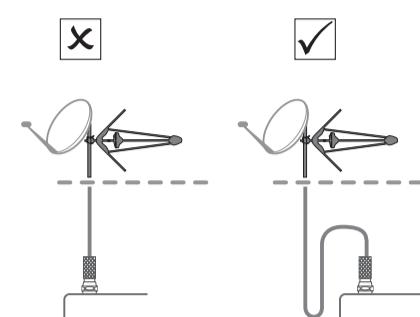

(!) Ejemplo de conexión del cable para evitar filtraciones de agua
Cable connection example to avoid water filtration
Exemple du connexion câble pour éviter les filtrations d'eau
Esempio di connessione cavo per evitare filtrazione dell'acqua

Montaggio

- 1.- Monter et serrer les vis et les écrous fixant l'équipement au mur.
- 2.- Brancher les câbles coaxiaux d'entrée et de sortie sur l'équipement (!).

Montage

- 1.- Fit and tighten the bolts and nuts securing the equipment to the wall.
- 2.- Connect the coaxial cable from input and output to the equipment (!).

Branchemiento de alimentación eléctrica

- 4.- Brancher le câble de mise à la terre.
- 5.- Brancher la base du cordon d'alimentation au connecteur de réseau de l'équipement.
- 6.- Brancher la prise du cordon d'alimentation à celle du courant électrique.

Collegamento dell'alimentazione elettrica

- 4.- Collegare il cavo di terra.
- 5.- Collegare la base del cavo di rete al connettore di rete dell'apparecchiatura.
- 6.- Collegare la presa del cavo di rete alla presa della corrente elettrica.

Uso generale dell'apparecchiatura

Movimento verticale del pulsante

Nei menu e nei sottomenu muovere il pulsante verso l'alto o verso il basso consente di navigare verso l'alto o verso il basso posizione per posizione.
Nelle regolazioni spostare il pulsante verso l'alto o il basso per modificare i valori posizione per posizione.
Per navigare o modificare i valori più rapidamente, tenere il pulsante verso l'alto o verso il basso

Movimento orizzontale del pulsante

Nei menu spostare il pulsante a sinistra o destra per selezionare o retrocedere posizione per posizione.
Nelle regolazioni spostare il pulsante a sinistra o destra per navigare, selezionare o retrocedere posizione per posizione.
Per navigare più rapidamente, tenere premuto il pulsante verso sinistra o verso destra.

Premere il pulsante

Nei menu consente di selezionare il sottomenu.
Nei sottomenu consente di selezionare la regolazione.
Nelle regolazioni consente di selezionare il valore del parametro.

ONESAT-C69 / ONESAT-C60 / ONESAT-C48

		BI-FM 1	BIII-DAB 1	UHF1 UHF2 UHF3 3	EXT (VHF/UHF) 1	FI-SAT 1	FI-SAT (pasiva) 1
Ancho de banda Band width	MHz	47-108	174-240	470-862 (C69) 470-790 (C60) 470-694 (C48)	47-240 / 470-862	950-2150	950-2150
Configuración de entrada Input configuration Configuration d'entrée Configurazione di ingresso		-	-	10 0 0	-	-	-
-		-	-	9 0 1	-	-	-
-		-	-	7 0 3	-	-	-
-		-	-	2 5 3	-	-	-
-		-	-	2 7 1	-	-	-
Ganancia Gain Guardagno	TV1 & TV2 TV1	dB	30 35	35/55 (comutabile)	35	40	-1,5
Regulación ganancia Gain adjustment Réglage gain Regolazione guadagno		dB	25 40	40/60 (comutabile)	20	20	-
Figura de ruido Noise figure Facteur de bruit Figura di rumore		dB	<6 <6	<6	<6 <9		-
Margen entrada óptimo Optimum input margin Marge d'entrée optimale Margine ingresso ottimale		dBµV	60-85 60-80	50-80 70-100	60-80 40-80	40-80	-
Pérdidas de retorno Return losses Affaiblissement de réflexion Perditi di ritorno		dB	>10 >10	>10	>10 >10	>10 >10	
Salidas (2 opciones) Outputs (2 options) Sorties (2 options) Uscite (2 opzione)				TV-FI TV+IF BIS			
Nivel de salida Output level Niveau de sortie Livello di uscita	TV1 & TV2 TV1	dBµV	113 118	113 123	113/118 113/123	122	-
Regulación nivel de salida Output levels adjustment Réglage niveau de sortie Regolazione livello di uscita		dB		20			-
Salidas (2) de Test Test outputs (2) Sorties (2) de test Uscite (2) test		dB		-30			
Tensión de red Mains voltage Tension de réseau Tensione di rete		VAC		110 - 240			
Consumo Consumption Consommation Consumo		W		20			

ONE118-C69 / ONE118-C60 / ONE118-C48

		BI-FM 1	BIII-DAB 1	UHF1 UHF2 UHF3 3
Ancho de banda Band width	MHz	47-108	174-240	470-862 (C69) 470-790 (C60) 470-694 (C48)
Configuración de entrada Input configuration Configuration d'entrée Configurazione di ingresso		-	-	10 0 0
-		-	-	9 0 1
-		-	-	7 0 3
-		-	-	2 5 3
-		-	-	2 7 1
Ganancia Gain Guardagno		dB	35 40	35/55 (switchable)
Regulación ganancia Gain adjustment Réglage gain Regolazione guadagno		dB	25 20	30
Figura de ruido Noise figure Facteur de bruit Figura di rumore		dB	<6 <6	<6
Margen entrada óptimo Optimum input margin Marge d'entrée optimale Margine ingresso ottimale		dBµV	60-85 60-80	50-80 70-100
Pérdidas de retorno Return losses Affaiblissement de réflexion Perditi di ritorno		dB	>10 >10	>10
Salida Output Sortie Uscita				TV
Nivel de salida Output level Niveau de sortie Livello di uscita		dBµV	118 118	118
Regulación nivel de salida Output levels adjustment Réglage niveau de sortie Regolazione livello di uscita		dB		20
Salida de Test Test output Sortie de test Uscite test		dB		-30
Tensión de red Mains voltage Tension de réseau Tensione di rete		VAC		110 - 240
Consumo Consumption Consommation Consumo		W		15

ONEHOME-C69 / ONEHOME-C60 / ONEHOME-C48

		BI-FM 1	UHF 1
Ancho de banda Band width	MHz	47-108	470-862 (C69) 470-790 (C60) 470-694 (C48)
Configuración de entrada Input configuration Configuration d'entrée Configurazione di ingresso		-	10 0 0
-		-	9 0 1
-		-	7 0 3
-		-	2 5 3
-		-	2 7 1
Ganancia Gain Guardagno		dB	-2 (20/40) (switchable)
Regulación ganancia Gain adjustment Réglage gain Regolazione guadagno		dB	-
Figura de ruido Noise figure Facteur de bruit Figura di rumore		dB	-
Margen entrada óptimo Optimum input margin Marge d'entrée optimale Margine ingresso ottimale		dBµV	-
Pérdidas de retorno Return losses Affaiblissement de réflexion Perditi di ritorno		dB	>10 >10
Salida Output Sortie Uscita			TV
Nivel de salida Output level Niveau de sortie Livello di uscita		dBµV	-
Regulación nivel de salida Output levels adjustment Réglage niveau de sortie Regolazione livello di uscita		dB	-
Salida de Test Test output Sortie de test Uscite test		dB	-30
Tensión de red Mains voltage Tension de réseau Tensione di rete		VAC	110 - 240
Consumo Consumption Consommation Consumo		W	10

